


Прокуратура заинтересовалась ненадлежащим состоянием гидротехнического сооружения в Пензе

Category: Общество, Происшествия

14.06.2025

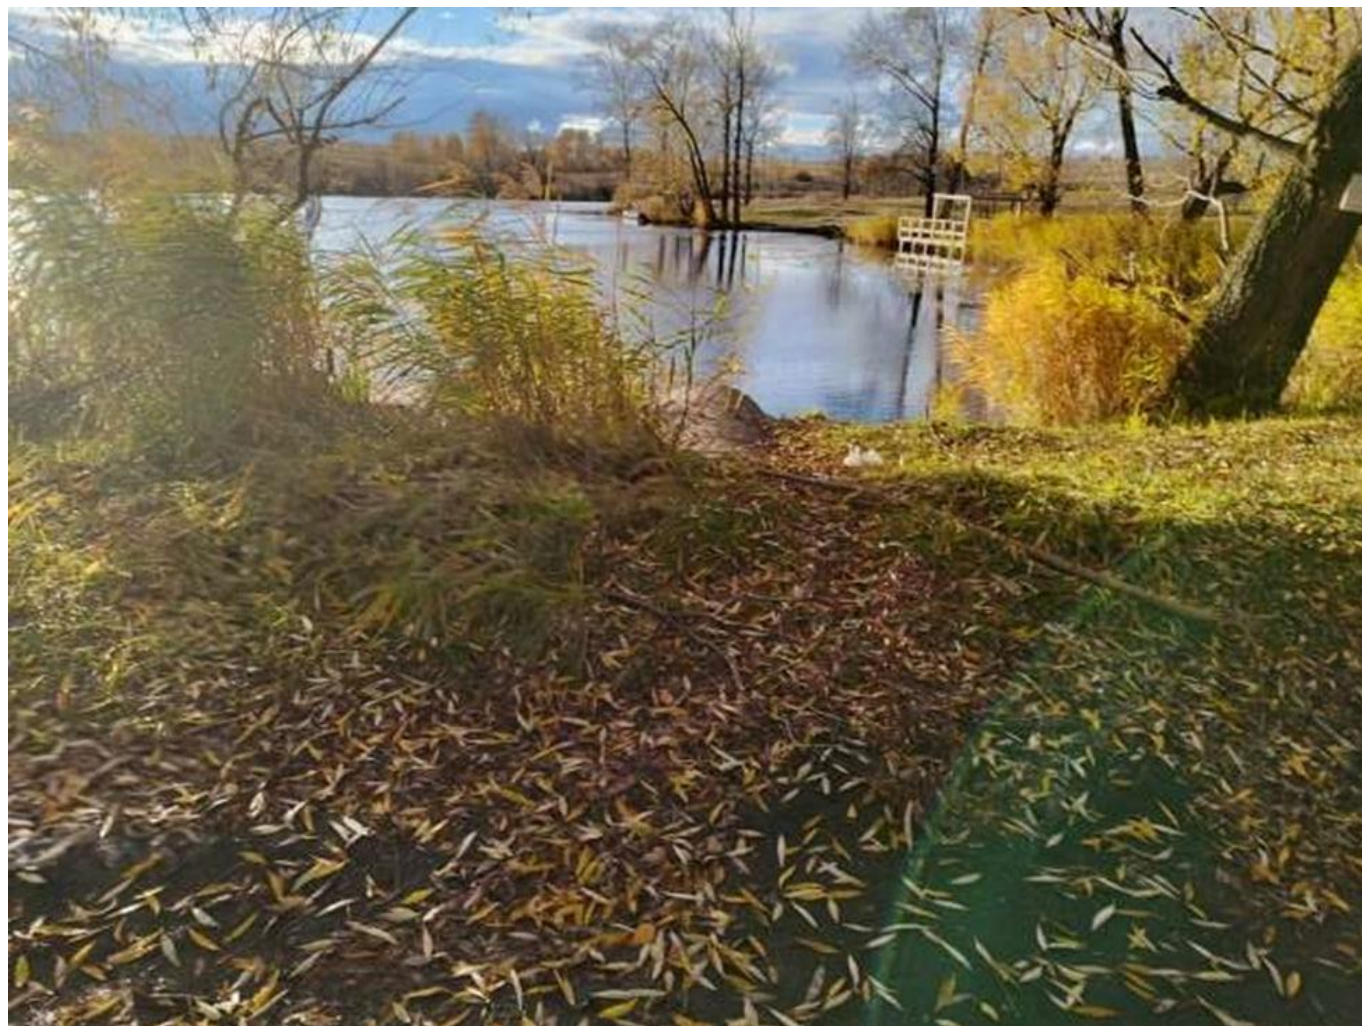

Прокуратура Октябрьского района Пензы провела проверку исполнения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений.

Выяснилось, что орган местного самоуправления не обеспечил надлежащее содержание водосбросного сооружения на пруду «Полевой» в Пензе.

Так, допущено зарастание откосов и гребня сооружения деревьями и кустарниками, оно имеет повреждения железобетонных труб и плит крепления отводящего канала и другие.

Кроме того, гидротехническое сооружение, находящееся в собственности

муниципалитета, не было передано на обслуживание специализированной организации, сведения о нем в Российском регистре гидротехнических сооружений отсутствовали.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что в связи с этим прокуратура внесла представление руководителю Управления муниципального имущества Пензы, в отношении ответственного должностного лица органа местного самоуправления возбудила дело об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры орган местного самоуправления приступил к устранению нарушений, ГТС передано в оперативное управление МБУ «Пензавтодор».

Надзорное ведомство контролирует ситуацию до полного устранения выявленных нарушений.